


|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                   |                                |
| Kaal                              | $\text{kg/m}^2$                |
| Soojajuhtivus, U                  | $0,23 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ |
| Tulepüsisivusklass                | R                              |
| Õhumürapidavus $R'_w$             | dB                             |
| Löögimürataseme indeks $L'_{n,w}$ | dB                             |

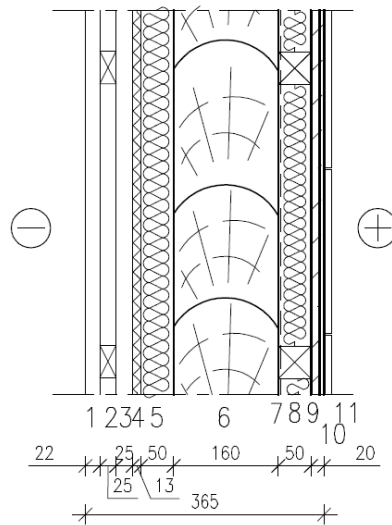

- 1 Vertikaalne voodrilaud
- 2 Horisontaalne roov 50x25mm
- 3 Vertikaalne roov 50x25mm õhuvahe tekitamiseks
- 4 Tuuletõkke plaat 13mm (N. Isover VKL)
- 5 Puitkarkass 50x50mm/ mineraalvill 50mm (N. Isover KL37)
- 6 Olemasolev palksein 160mm
- 7 Aurutõkke (servad ülekatttega teibitud)
- 8 Puitprussid 50x50/ mineraalvill 50mm
- 9 Niiskuskindel kipsplaat 15mm
- 10 Vedel hüdroisolatsioonimaterjal
- 11 Keraamiline plaat paigaldussegul

Objekt:

Elamu rekonstrueerimine

Joonise nimetus:

Välissein VS 2

Mõõtkava: