



ARMATUURI SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Klass	Diam. mm	Arv tk	Pikkus mm	Mass kg	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	u	v	x mm	y mm
U1	B500B	8	23	1560	0.6	100	540	140						

Tabelis on toodud painutatud varraste gabariitmõõdud
Soklitala valada betoonist C25/30 ja armeerida sarrusega B500B joonisel näidatud viisil.
Betoon C25/30 soklitalas: ~0.40 m3





Lõige A-A
1:10

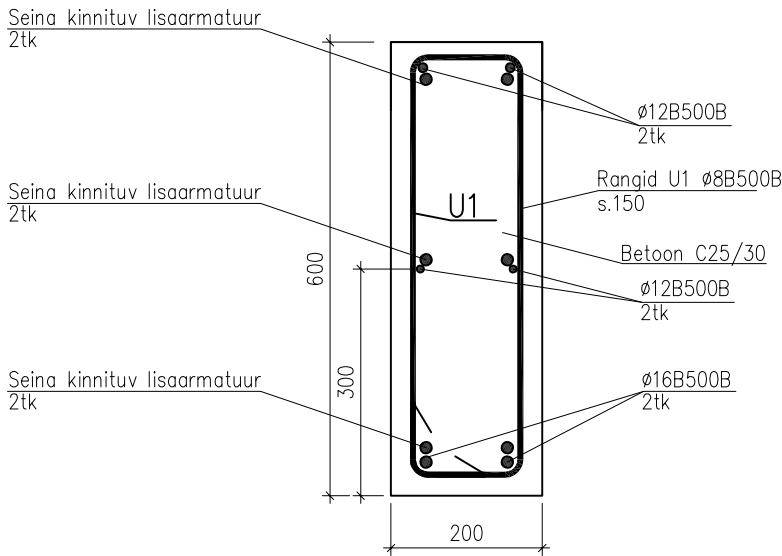

MÄRKUSED:

- RAJATAVAD TARINDID ON PLAANILISELT SEOTUD OLEMASOLEVA HOONEGA. KÕRGUSLIKULT OLEMASOLEVA HOONE 1. KORRUSE PUHTA PÕRANDA ÜLAPINNAGA.
- KÕIGI RAJATAVATE TARINDITE TÄPNE PAIKNEMINE MÄÄRATA LÕPLIKULT VASTAVALT OLEMASOLEVATE KONSTRUKTSIOONIDE TEGELIKULE GEOMEETRIALE JA ERINEMISEL EELDATUST KOOSKÖLASTADA ARHITEKTIGA/PROJEKTEERIJAGA.
- JOONISEID VAADATA KOOS ARHITEKTUURSETE JA ERIOSADE JOONISTEGA.

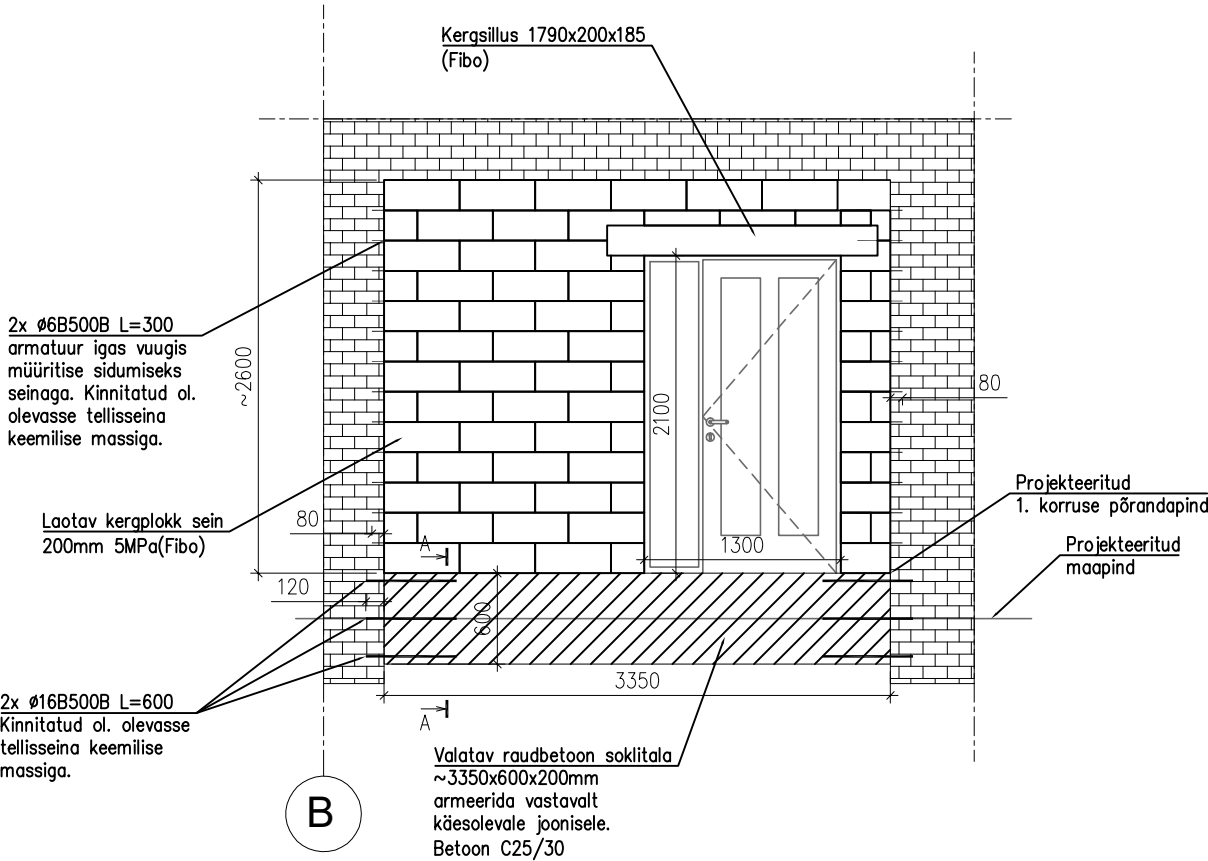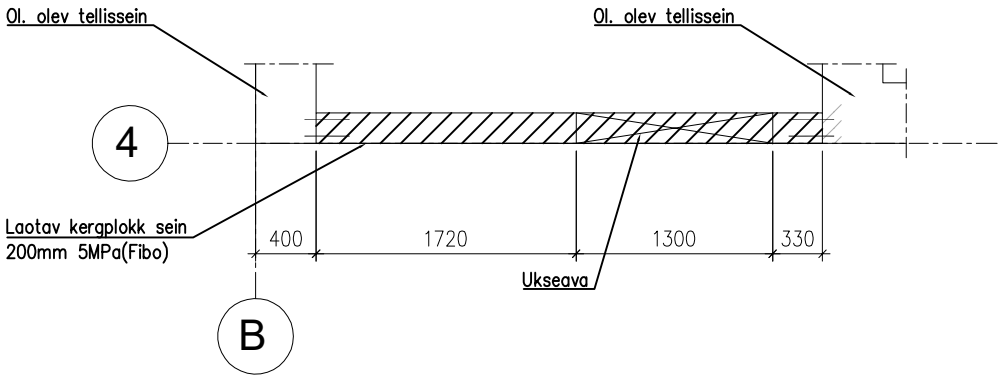

rekonstrueerimine Tartu linn, Tartu maakond Tõnis	Projekti nr. 01-19	
	Mööd: 1:50	
	Stadium: PP	
	Osa: K	
Projekti juht:	Projekteerija:	Osa: K
Vast. spetsialist:	Kuupäev:	Muudatus: -
Joonise nimetus: Majaesise ukseava konstuktsioon		Joonise nr. 2.1.01