


VEEMÕÕDUSÕLME SKEEM

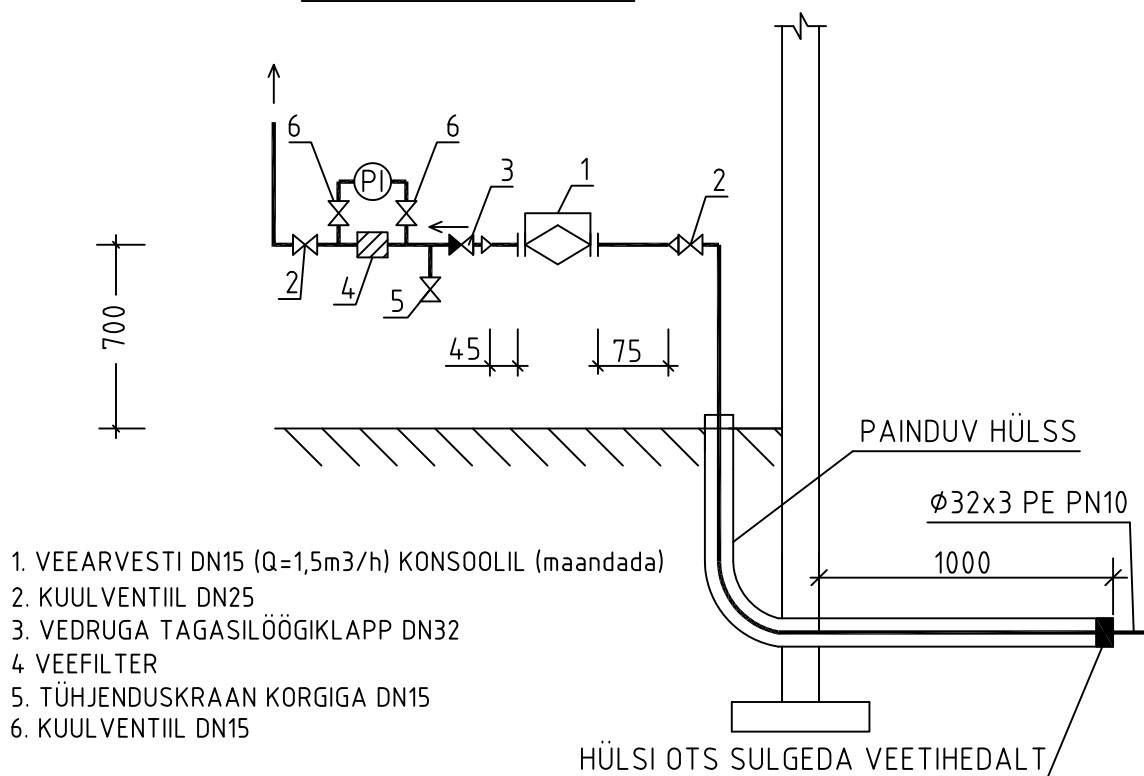

Märkused:

1. Hülss veetoru sisendile projekteerida 1 meeter vundamendist väljapoole ning hoone sees kuni veemõõdusõlmeni. Hülssi ja veetoru vahe väljaspool hoonet sulgeda veetihedalt ning veemõõdusõlme poolt jätta avatuks
2. Veesisendile torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 2,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel